


# Tablica TB-1

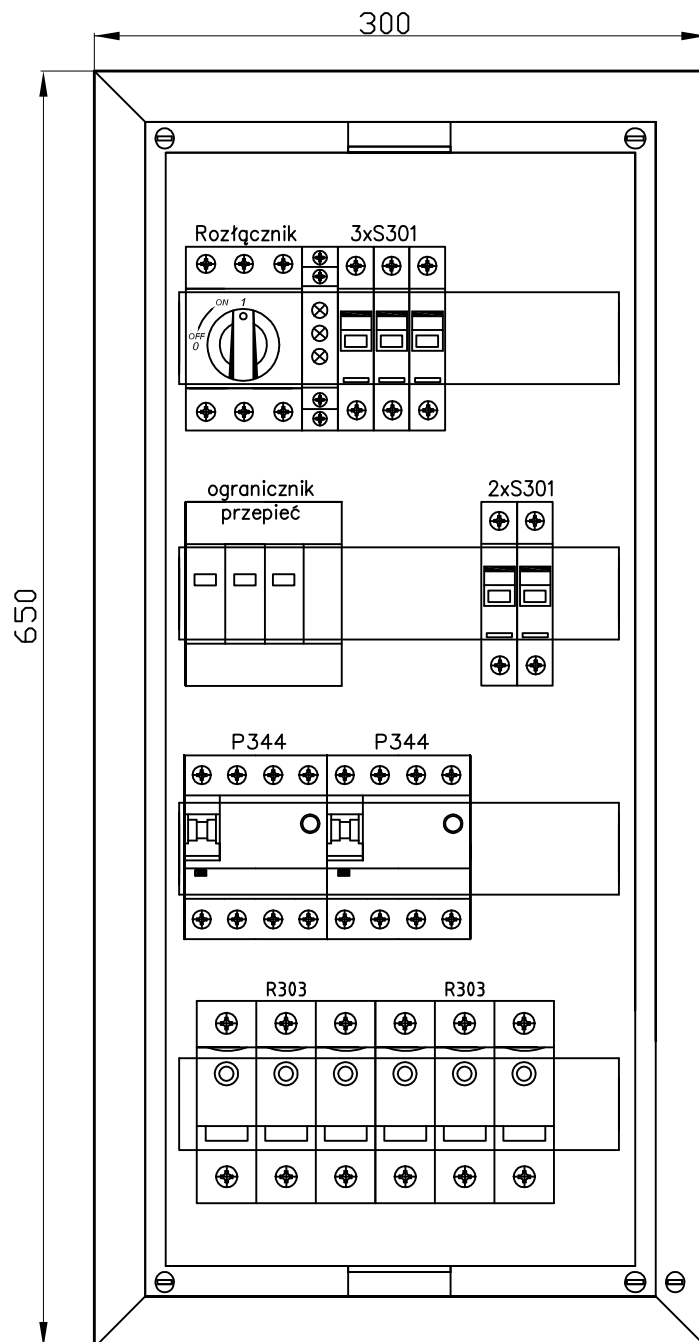

## UWAGI:

1. Jako tablicę TB-1 wykorzystać rozdzielnicę wnątkową serii FW Media typu FW41US1 4x12mod.
2. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
3. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

inwestycja: Rozbudowa budynku OSP z przeznaczeniem na garaż OSP w Nowym Narciu		Inwestor: Gmina Jeżowe Jeżowe 136A 37-430 Jeżowe	
adres inwestycji: Nowy Narć, dz. nr ewid. 581, 582/15		data: Kwiecień 2021	skala: -
nazwa rysunku: Tablica bezpiecznikowa TB-1 - zabudowa			nr rysunku: E5
projektant: mgr inż. Dawid Wór		uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis:
sprawdził: mgr inż. Marek Watras		uprawnienia: PDK/0240/POOE/12	podpis: