


# Tablica TB

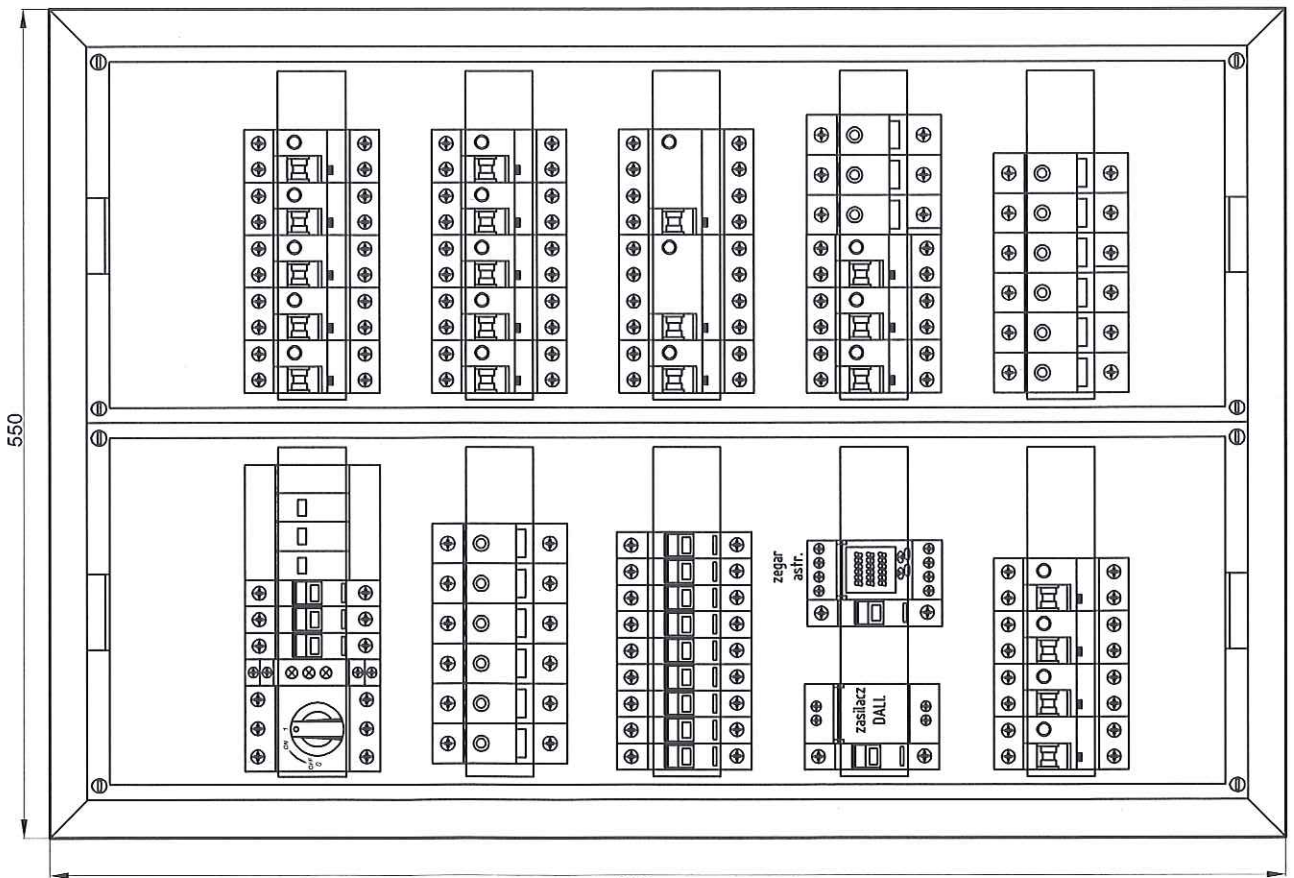

## UWAGI:

1. Jako tablicę TB wykorzystać rozdzielnicę wnekową 2x5x12mod., IP40, II klasa izolacji.
2. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
3. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

|                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| inwestycja:<br>Przebudowa i rozbudowa<br>ul. Kopernika 1<br>37-310 Nowa Sarzyna | inwestor:<br>Os. Kuty<br>Nowa Sarzyna |
| adres inwestycji:<br>Wola Zarczycka,<br>dz. nr ewid. 11842                      | data:<br>marzec 2017                  |
| nazwa rysunku:<br>Tablica TB - zabudowa                                         | nr rysunku:<br>E9                     |
| projektant:<br>mgr inż. Dawid Wór                                               | uprawnienia:<br>PDK/0079/PWOE/12      |
| sprawdził:<br>mgr inż. Marek Watras                                             | podpis:<br>PDK/0240/POOE/12           |