

DW/439 /21

Lesko, dnia 17.11.2021r.

**Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 1
38 – 600 Lesko**

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesku wyraża zgodę na wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego ze względu na projektowaną rozbudowę budynku liceum w Lesku przy ulicy Piłsudskiego 5 na działkach nr 871/3 i 872/10 pod n/w warunkami;

1. Wykonać projekt zagospodarowania działki wraz z projektem i opisem technicznym instalacji i przyłączami zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
2. Przyłącz wodociągowy wykonać z rury PE 63 o ciśnieniu roboczym 1,0 MPa, zgodnie z projektem i uzgodnieniami
3. Połączenie przewodu z PE do istniejącego wodociągowego wykonać należy z wykorzystaniem trójnika na PE w miejscu wskazanym na załączniku graficznym /pkt. A/ przez wykonawcę posiadającego uprawnienia w zakresie wykonawstwa instalacji wod-kan **w terminie uzgodnionym z LPK Sp. z o.o. w Lesku.**
4. Roboty ziemne przy wodociągu PE należy bezwzględnie wykonywać ręcznie.
5. Odcinek wodociągu do przebudowy zgodnie z projektowaną budową **zaznaczony w załączniku graficznym / pkt A - pkt B /.**
6. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę wodociągową odcinającą z trzpieniem w oryginalnej obudowie, zakończenie trzpienia należy umieścić w skrzynce ulicznej obetonowanej do poziomu terenu i oznakowanej tabliczką orientacyjną
7. Dostawa wody do nieruchomości odbywać się będzie poprzez wodomierze usytuowane w budynkach z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe. Przed wodomierzami należy zamontować reduktor ciśnienia.
8. W piwnicy budynku gdzie usytuowany jest wodomierz główny przed wodomierzem jest podłączona instalacja wodociągowa zasilająca sąsiednie budynki, którą należy wpiąć do nowo wykonywanego przyłącza.
9. Do projektowanych zbiorników ppoż. należy wykonać przyłącz wraz z studzienką wodomierzową celem określenia ilości pobranej wody.
10. Napełnianie i ewentualne uzupełnianie zbiorników ppoż. każdorazowo należy uzgodnić z LPK Sp. z o.o.
11. Miejsca skrzyżowania trasy wodociągowej z trasami innych mediów uzgodnić z odpowiednimi jednostkami.
12. Koszty związane z wykonaniem przyłącza, studzienki wodomierzowej oraz montażu wodomierza ponosi Inwestor i nie podlegają one zwrotowi.
13. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy zgłosić do LPK Sp. z o.o. Lesko celem dokonania odbioru robót.



- 2 -

14. Po odbiorze robót przez LPK Sp. z o.o. teren, na którym prowadzone były prace należy doprowadzić do stanu poprzedniego i wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.
15. Ważność warunków ustala się na dwa lata.


PREZES ZARZĄDU
LPK SP. Z O.O.

Liliana Szymonowska
Liliana Szymonowska

Otrzymują

1 x Adresat + załącznik graficzny

1 x a/a

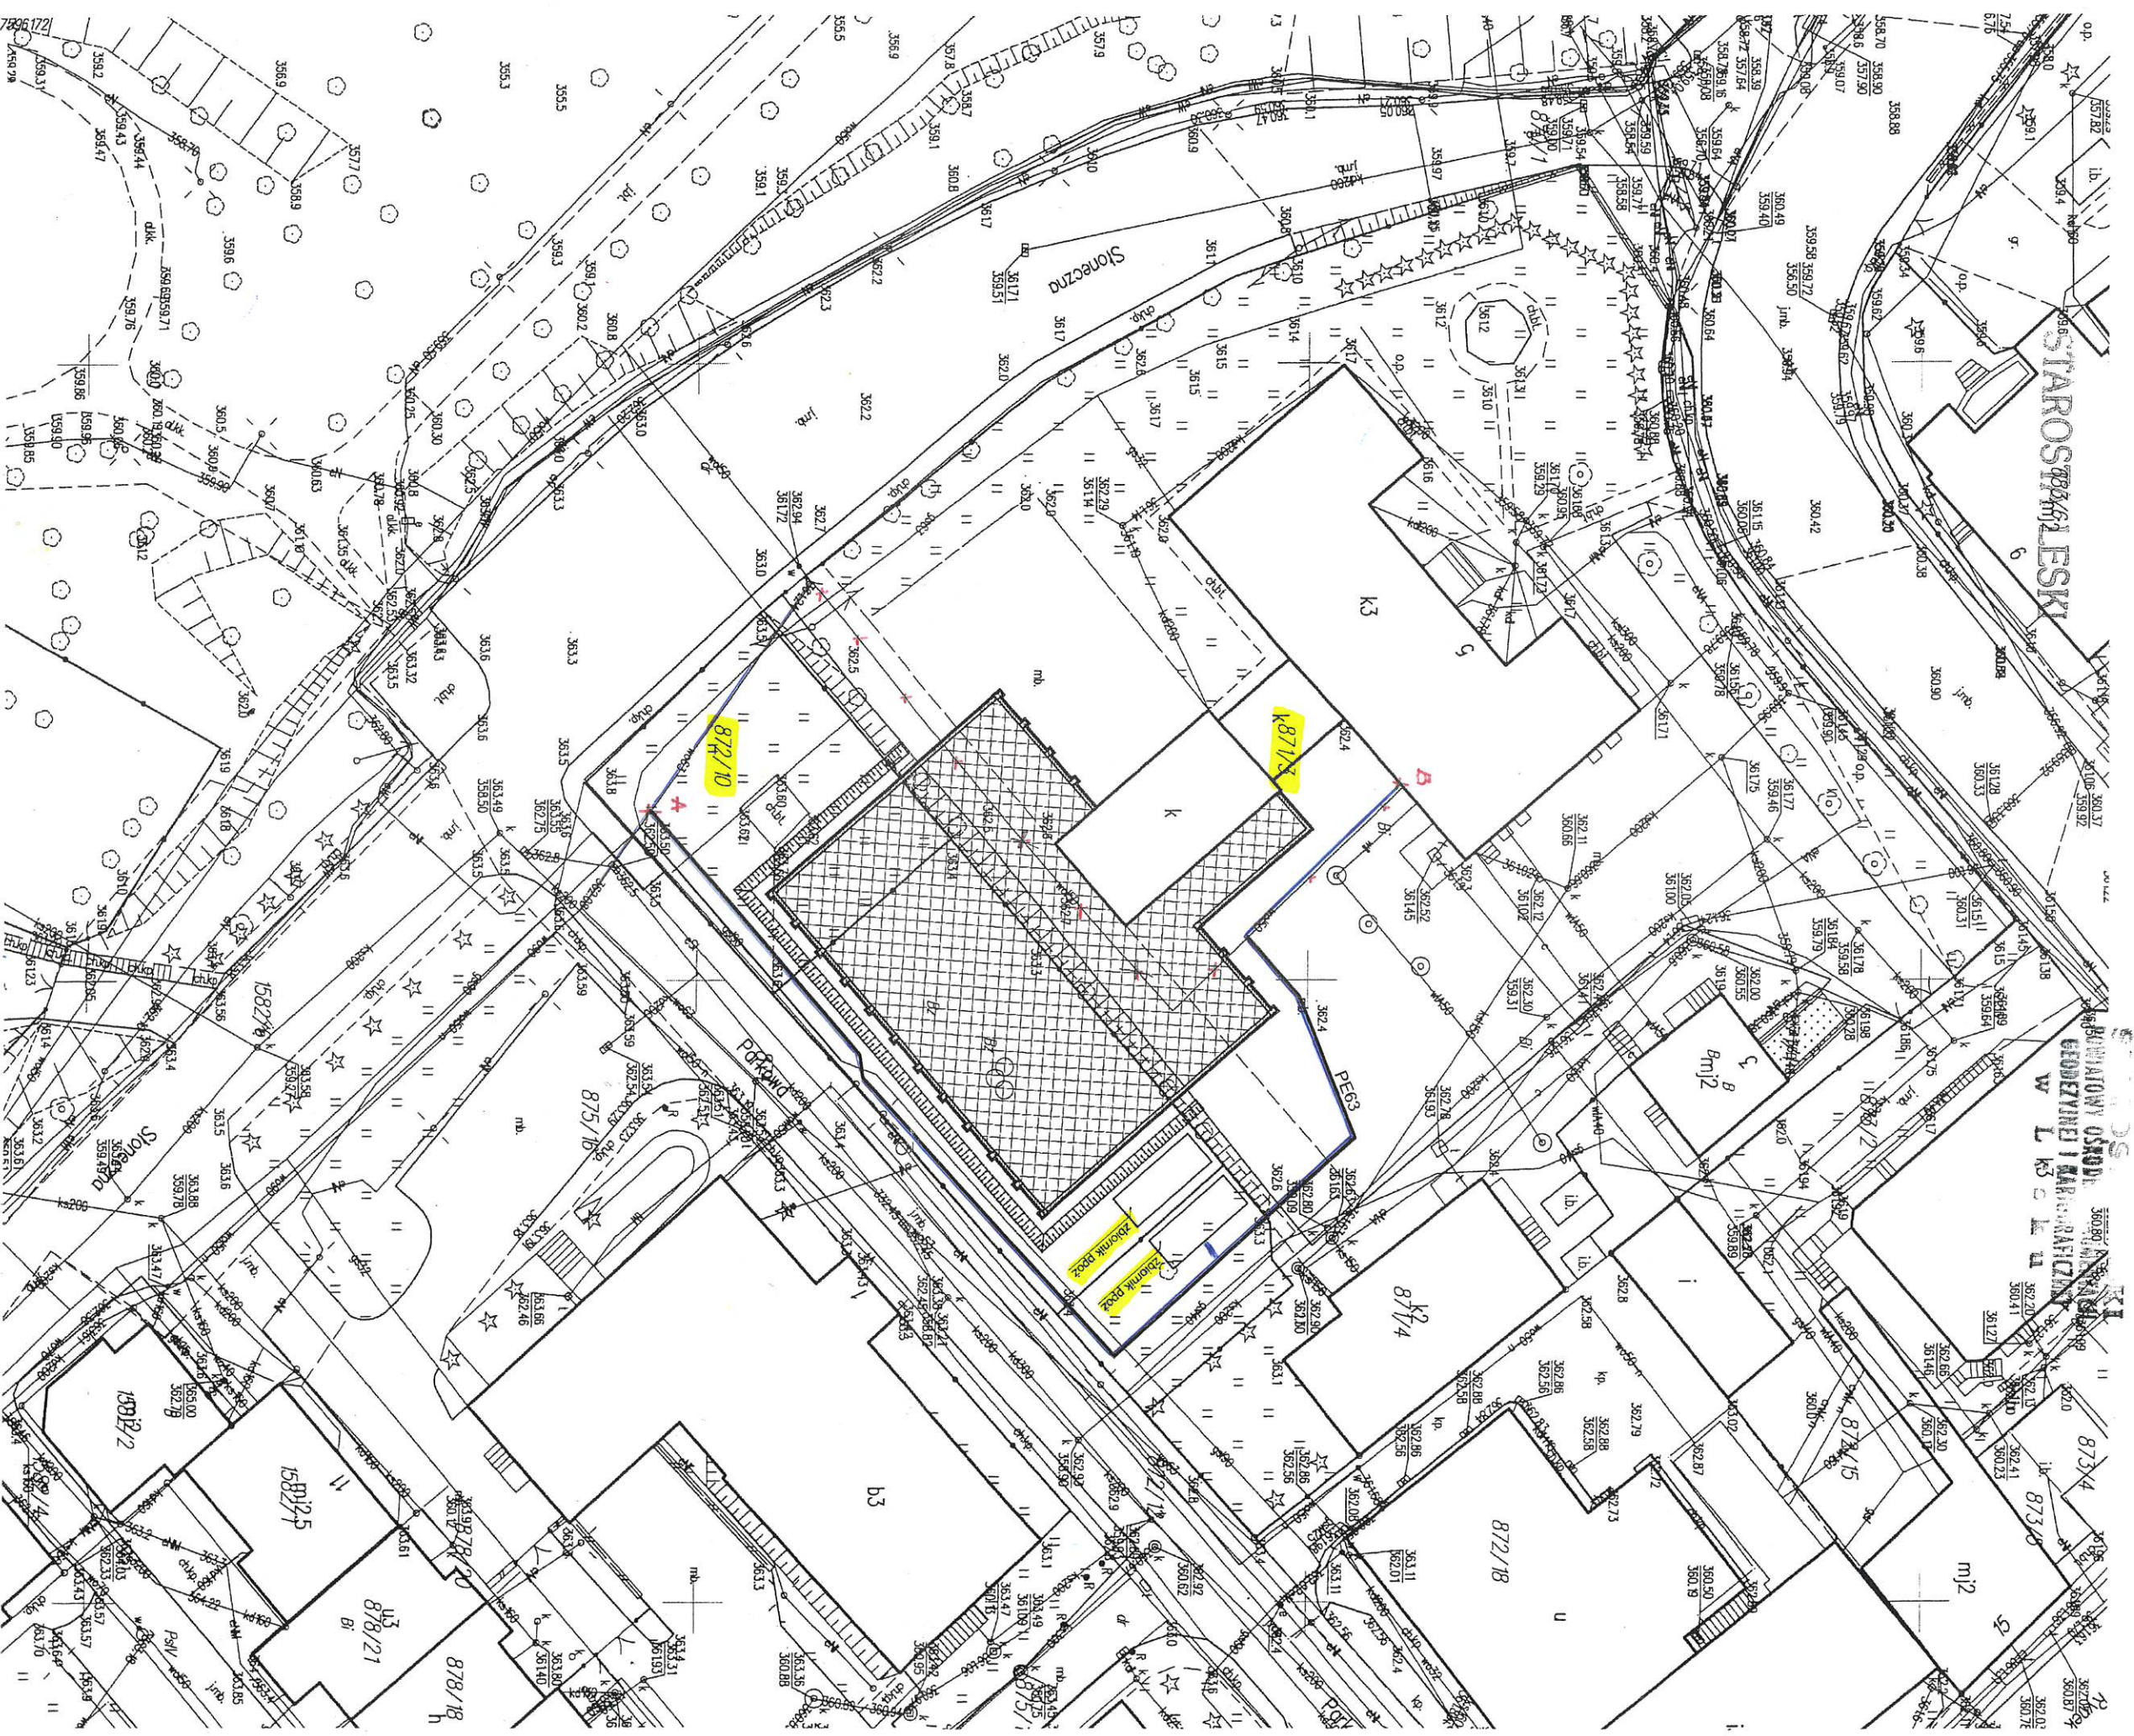

niektóre dane do aktualizacji **4-B** *aktualizacja danych do aktualizacji* **PE63** *aktualizacja danych do aktualizacji*

Oznaczenie koncepcyjne:		GN68421 / 318. 2021	
Jednostka ewidencyjna		182 103 4	
Nazwa		LESKO	
Identyfikator		182 103 40001	
Nazwa		LESKO	
Arkusz mapy:		Skala mapy: 1:500	
Nazwa układu współrzędnych		2000 sfera 7	
		PL-ETRS2007-M	

Podpisano się zgodność, nie jest kopii z treści materiału podstawnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		STAROSTA I LEŚKI	
Organ prowadzący podstawną zasobu geodezyjny i kartograficzny		mapa zasadnicza	
Nazwa materiału zasobu		P. 1821 i 2003.11	
Identyfikator ewidencyjny		0 9. 09. 2021	
Data wykonania kopii			
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ			

z up. STAROSTY
Lesław Józef