


**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle**  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

**Dział Obsługi Klienta Sekcja Obsługi Klienta w Jaśle**

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 13 443 72 00  
e-mail: jaslo@psgaz.pl

OR  
A

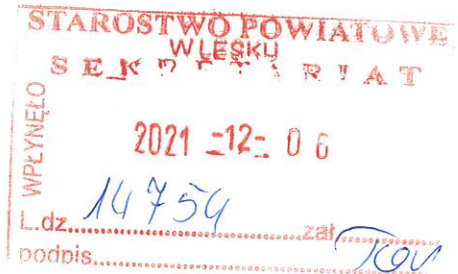

**Powiat Leski**  
ul. Rynek 1  
38-600 Lesko

Nasz znak: W600/209634/2021/1/0/10242/IWP/01

Jasło, 01.12.2021

Dot.: zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej PSG sp. z o.o. obiektu zlokalizowanego:  
ul. Piłsudskiego nr 5 dz.871/3, Lesko.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) przesyła w załączeniu projekt Umowy o przyłączenie do sieci gazowej (Umowa) sporządzony na podstawie Warunków przyłączenia do sieci gazowej, wydanych na Państwa wniosek.

W celu zawarcia Umowy należy zapoznać się z treścią Umowy, a następnie:

- w przypadku Umowy zawieranej w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Przyłączeniowego - należy dokonać elektronicznej akceptacji Umowy za pośrednictwem Portalu Przyłączeniowego (następnie, po zaakceptowaniu Umowy ze strony PSG, zostanie ona zamieszczona na Portalu Przyłączeniowym, co będzie równoznaczne z zawarciem Umowy);
- w przypadku Umowy zawieranej w formie tradycyjnej - należy wydrukować i/lub podpisać załączony projekt (w dwóch egzemplarzach), a następnie odesłać go na adres wskazany w Umowie lub przekazać osobiście do siedziby naszego Oddziału Zakładu Gazowniczego/Gazowni (również w dwóch egzemplarzach).

Ponadto uprzejmie informujemy, że:

1. Projekt Umowy jest ważny do dnia: 31.12.2021.
2. Z dniem zawarcia Umowy zostanie zarezerwowana na Państwa potrzeby przepustowość w sieci gazowej, w ilości zgodnej z parametrami określonymi w Warunkach przyłączenia do sieci gazowej. W związku z tym rozpoczęcie poboru paliwa gazowego powinno nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia wykonania przyłączenia. W celu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego konieczne jest zawarcie odrębnej umowy z wybranym sprzedawcą paliw gazowych.
3. W przypadku niedotrzymania przez Stronę odpowiednio terminu przyłączenia do sieci gazowej (w przypadku PSG) lub poboru paliwa gazowego (w przypadku Państwa), Strona, która dopuściła się takiego naruszenia zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 0,2 % opłaty za przyłączenie (brutto), za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku nieodebrania przez Państwa w ciągu 3 (słownie: trzech) kolejnych pełnych lat, począwszy od terminu zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z wybranym przez Państwa sprzedawcą i do rozpoczęcia poboru paliwa gazowego, przynajmniej na poziomie 80% rocznej ilości paliwa gazowego określonej w umowie,

PSG uprawniona będzie do żądania od Państwa zapłaty opłaty określonej w umowie o przyłączenie. **(nie dotyczy grupy przyłączeniowej BI)**

5. W sprawach związanych z realizacją Umowy prosimy o kontakt z nadawcą niniejszego pisma.

Opracował(a): Bartosz Żychowski

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 32 772 36 27

Dział Obsługi Klienta Sekcja Obsługi Klienta w Jaśle  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 32 772 36 27  
e-mail: jaslo@psgaz.pl

Powiat Leski  
ul. Rynek 1  
38-600 Lesko

Jasło, 30.11.2021

Nasz znak: W600/0000209634/00001/2021/00000

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ**  
**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m<sup>3</sup>/h**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.11.2021 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):  
budynek szkoły liceum ogólnokształcące, adres: Lesko, ul. Piłsudskiego 5 nr działki: 871/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
Przygotowanie CWU  
Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gaz. jednofunc. z zasobn. c.w.u.	140	1	140
Kocioł gaz. jednofunc. z zasobn. c.w.u.	100	2	200
Łączna moc [kW]			340

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku	Min. godzinowy [m <sup>3</sup> /h]	Maks. godzinowy [m <sup>3</sup> /h]	Min. dobowy [m <sup>3</sup> /doba]	Maks. dobowy [m <sup>3</sup> /doba]	Min. roczny [m <sup>3</sup> /rok]	Maks. roczny [m <sup>3</sup> /rok]
2022	10	40	10	400	5.300	14.350
2023	10	40	10	400	7.300	18.000
Docelowo	10	40	10	400	7.300	18.000

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego				Razem
I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
40	15	5	40	100%

6. Moc przyłączeniowa: 40 [m<sup>3</sup>/h]

7. Ciśnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

8. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przyłącze istniejące średniego ciśnienia

8.2. Materiał: , DN [mm]

8.3. Lokalizacja: Lesko, ul. Piłsudskiego 5

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu włączenia:

Parametry przyłącza po przebudowie stal DN25. (wymiana odcinka stalowego DN20 na DN25).

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:  
nie dotyczy.

10. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:

Liczba przyłączy: 0 szt.

Ciśnienie	Moc przyłącza	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:

Wymiana odcinka stalowego istniejącego przyłącza gazowego stalowego DN20 na odcinek stalowy DN25.

Granice własności pomiędzy siecią gazową PSG sp. z o.o. i instalacją odbiorcy przyłączanego stanowi kurek główny zamontowany jako pierwszy kurek za reduktorem, przed urządzeniem pomiarowym.

11. Wymagania dotyczące kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek szkoły liceum ogólnokształcące, Lesko, ul. Piłsudskiego 5 nr działki: 871/3

11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.

11.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G25 - 1 [szt.], rozstaw króćców: R335, lokalizacja: szafka na terenie posesji na ścianie budynku, status urządzenia: projektowane;

11.3.2. rejestrator szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym, status urządzenia: projektowane;

11.3.3. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

11.4. Wymagania dotyczące redukcji:

11.4.1. montaż urządzenia: reduktor ciśnienia o przepustowości do 60 [m<sup>3</sup>/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym, status urządzenia: projektowane;

Dla zamianej mocy przyłączeniowej Q=40 m<sup>3</sup> i ciśnieniu na pomiarze P<sub>max</sub>=2,5 kPa dobrano gazomierz G25. Demontaż istniejącego gazomierz miechowego, G16 oraz reduktora o przepustowości do 25 m<sup>3</sup>/h.

Istniejący rejestrator szczytów godzinowych pozostaje bez zmian.

Przed reduktorem zaprojektować i zamontować filtr gazu DN25 PN16.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: Nie dotyczy

14. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
17. Projekt instalacji winien obejmować lokalizację szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilającej w energię elektryczną oraz trasę przewodów sygnałowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.
18. Wewnętrzna instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
19. Dokumentację projektową należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
20. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
21. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
22. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 3.168,15 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 3.896,82 zł.
23. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
24. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
  - 24.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
  - 24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
  - 24.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
25. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 3 miesiące od zawarcia umowy o przyłączenie.
26. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
27. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.
28. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
29. Klauzule:
  - 29.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
  - 29.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.
  - 29.3. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
  - 29.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
  - 29.5. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z

- o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych, w szczególności wolnych Przepustowości technicznych Systemu dystrybucyjnego.
- 29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego określona na podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunków, będzie podlegać weryfikacji przez PSG sp. z o.o. przez okres 3 pełnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o świadczenie usług dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie określonych ilości Paliwa gazowego, Podmiot zostanie obciążony opłatą określoną w Umowie o przyłączenie.
- 29.7. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
- 29.8. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
- 29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl).
- 29.10 Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: Punkt 17 nie dotyczy niniejszych warunków przyłączenia.
- Warunki wydane ze względu na planowaną rozbudowę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej. Zachodzi konieczność przebudowy istniejącego punktu gazowego oraz wymiany odcinka stalowego istniejącego przyłącza. Szafka gazowa przeznaczona na punkt gazowy zostanie zakupiona i zamontowana przez Klienta. Klientowi z tego tytułu zostanie udzielona bonifikata wynikająca z obowiązującej taryfy w wysokości 157,30 zł netto.

L.p. Numer POD

Kod kreskowy

1.

8018590365500019331169



Adres: Lesko ul. Piłsudskiego 5 lokal nr 5

**PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE**

Dokument został zaakceptowany przez:  
IWONA ŚWIDRAK, Kier. Działu Obsługi Klienta  
Wygenerowany elektronicznie.  
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

-----  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8614640

Opracował(a): Grzegorz Szczyrba w dniu 30.11.2021

Otrzymują:

1. Klient

2. W600