



-U1 MISTRAL65

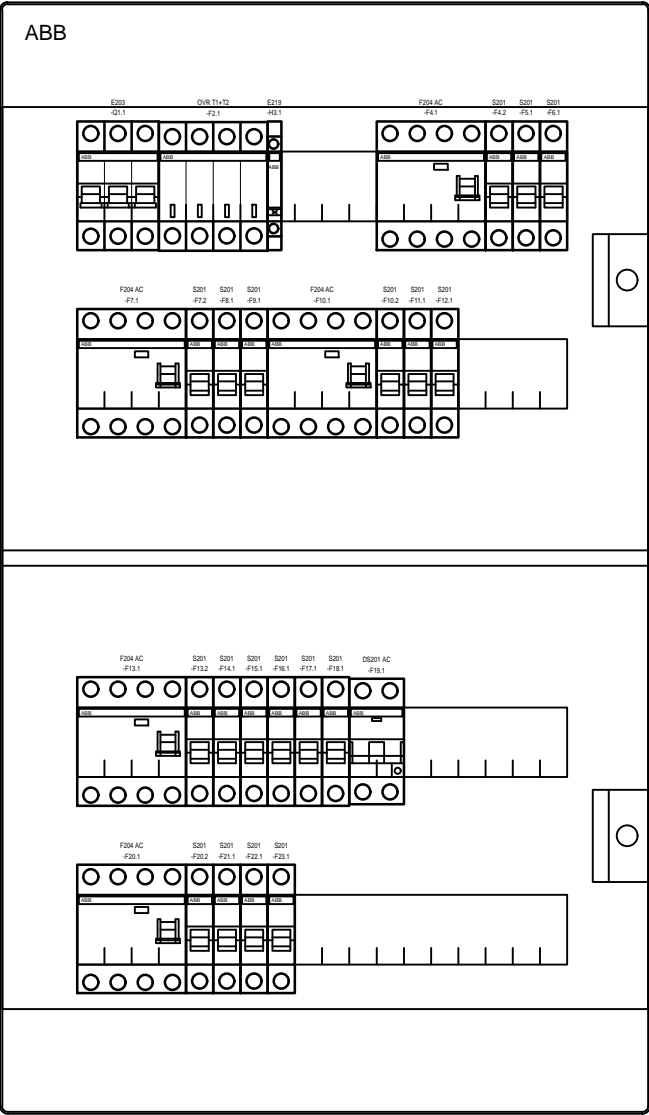

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP65
Stopień ochrony: IK09
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 72
Szerokość: 430 mm
Wysokość: 735 mm
Głębokość: 155 mm

TEMAT			REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ	
ADRES			GM. LESKO, LESKO DZ. NR 1365/15	
TYTUŁ RYSUNKU			SCHEMAT TABLICZY TS	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTOSZ ZBROJA		upr. nr/specjalność MAP/0103/PBE/15 ELEKTRYCZNE	podpis	DATA 03.2022 r.
SPRAWDZIŁ:		upr. nr/specjalność	podpis	NR RYS. E-1
Pracownia Projektowa ARCHISTYL Paweł Orlef 38-600 Lesko ul. Słoneczna 6 www.archistyl.pl tel. +48 609 520 824				